

# Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66


## I. Caractéristiques de la caisse

|                   | Interne              | Externe |
|-------------------|----------------------|---------|
| Longueur :        | 3.536 m              | 3.700 m |
| Largeur :         | 1.964 m              | 2.100 m |
| Hauteur :         | 2.105 m              | 2.297 m |
| Surface moyenne : | 39.53 m <sup>2</sup> |         |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Référence du PV de caisse : | T7137                       |
| Valeur du coefficient K :   | 0.39 W/(m <sup>2</sup> .°C) |
| Nature du plancher :        | GRP                         |
| Marque                      | LECAPITAINE                 |
| Modèle / N° de série :      | 26110527-0540               |

## II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

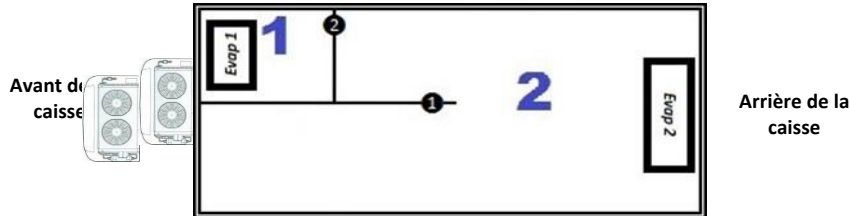

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de compartiments :     | 2 |
| Nombre de cloisons internes : | 2 |

| Désignation de la cloison | Type | Epaisseur | Coeff. K                   |
|---------------------------|------|-----------|----------------------------|
| Cloison longitudinale 1   | Fixe | 65 mm     | 1.5 W/(m <sup>2</sup> .°C) |
| Cloison transversale 2    | Fixe | 65 mm     | 1.5 W/(m <sup>2</sup> .°C) |

| Compartiments    | Classe | Largeur | Longueur |          |
|------------------|--------|---------|----------|----------|
|                  |        |         | minimale | maximale |
| Compartiment N°1 | FRC    | 0.949 m | 2.540 m  | 2.540 m  |
| Compartiment N°2 | FRC    | S.O.    | S.O.     | S.O.     |

## III. Caractéristiques de la source de froid

|                      |               |                                |         |           |
|----------------------|---------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Marque               | CARRIER       | Puissance nominale du groupe : |         | Autonomie |
| N°PV                 | M1063         | -20°C                          | 0°C     |           |
| Modèle / N° de série | PULSOR 600 MT | 2 234 W                        | 4 320 W | Non       |

| Compartiment | Evaporateurs |       | Puissance individuelle |         | Modèle / N° de série | Débit d'air |
|--------------|--------------|-------|------------------------|---------|----------------------|-------------|
|              | Marque       | N°PV  | -20°C                  | 0°C     |                      |             |
| N°1          | CARRIER      | M1063 | 1 926 W                | 3 610 W | MCL 850              | 1 049 m³/h  |
| N°2          | CARRIER      | M1063 | 1 926 W                | 3 610 W | MCL 850              | 1 049 m³/h  |

## RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

### I. Synthèse des résultats

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :                 | CONFORME |
| Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :                 | CONFORME |
| Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) : | CONFORME |
| Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) : | CONFORME |
| Conformité à l'ATP (§7.3) :                                          | CONFORME |

### II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

| Type d'engin routier | Camion | Vmax.   | Qmax.      | Classe des compartiments | Seuil Qmin. | Résultat |
|----------------------|--------|---------|------------|--------------------------|-------------|----------|
| Compartiment N°1     |        | 5.07 m³ | 1 049 m³/h | FRC                      | 254 m³/h    | CONFORME |
| Compartiment N°2     |        | 9.07 m³ | 1 049 m³/h | FRC                      | 453 m³/h    | CONFORME |
| Résultat global      |        |         |            |                          |             | CONFORME |

### III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Surface moyenne de la caisse : | 39.53 m²       |
| Coefficient K de la caisse :   | 0.39 W/(m².°C) |

|                              |             |          |          |
|------------------------------|-------------|----------|----------|
|                              | Ti = -20 °C | Ti = 0°C | Résultat |
| 1,75 * Kcaisse * S * ΔT      | 1 349 W     | 809 W    | CONFORME |
| Puissance nominale du groupe | 2 234 W     | 4 320 W  |          |

### IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

|                                 | Température | Longueur interne | 1,75 * demande de réfrigération | Puissance nominale à cette température | Temps de fonctionnement du groupe |
|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Compartiment N°1                | 20 °C       | 2.54 m           | -688 W                          | S.O.                                   | 0.0%                              |
| Compartiment N°2                | -20 °C      | S.O.             | 1 609 W                         | 2 234 W                                | 72.0%                             |
| Temps de fonctionnement total : |             |                  |                                 |                                        | 72.0%                             |

### V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

#### A. Informations

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Temps de calcul :               | 0.000 s |
| Nombre de calculs par seconde : | > 9     |
| Nombre de positions testées :   | 9       |
| Dont non conformes ATP :        | 0       |

|          |
|----------|
| Résultat |
| CONFORME |

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

| Dimensions variables :               | min     | max     | pas    |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Longueur interne du compartiment n°1 | 2.540 m | 2.540 m | 100 cm |

| Plages de températures :        | - 20 °C | 0 °C | + 20 °C |
|---------------------------------|---------|------|---------|
| Température du compartiment n°1 | ✓       | ✓    | ✓       |
| Température du compartiment n°2 | ✓       | ✓    | ✓       |

#### C. Cas le plus défavorable


|                  | Température | Longueur interne | Largeur interne | 1,75 * demande de réfrigération | Puissance individuelle de l'évaporateur | Temps de fonctionnement |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Compartiment N°1 | 20 °C       | 2.540 m          | 0.949 m         | -688 W                          | S.O.                                    | 0.0%                    |
| Compartiment N°2 | -20 °C      | S.O.             | S.O.            | 1 609 W                         | 1 926 W                                 | 83.6%                   |
|                  |             |                  |                 |                                 |                                         | 83.6%                   |

### DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Longueur interne :       | 3.536 m  |
| Largeur interne :        | 1.964 m  |
| Hauteur interne :        | 2.105 m  |
| Surface totale interne : | 37.04 m² |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Valeur du coefficient K : | GRP |
|---------------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de compartiments : | 2 |
|---------------------------|---|

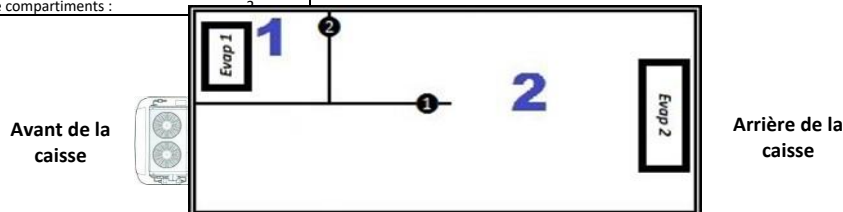

|                  | Surface_max | Volume_max |
|------------------|-------------|------------|
| Compartiment n°1 | 19.51 m²    | 5.07 m³    |
| Compartiment n°2 | 31.76 m²    | 9.07 m³    |

Le / on : 2026/06/11



Adresse:  
5 avenue des prés  
CS20029  
94266 - Fresnes  
France

+33 (0) 1 49 84 84 84  
contact@cemafröid.fr

Cemafröid SAS  
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFRÖID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER